

赛尔特

SET safe | *SET fuse*

2026年火灾和突发环境事件

应急演练计划总结

1. 演练目的

为确保在发生火灾时能够迅速自救和环境污染发生意外泄漏时能够及时并正确处理，减少或消除火灾和火灾事故中产生废水对环境及公司安全方面的影响，特制订如下扑灭火灾和防止废水外溢演练方案，并进行实际演练。

2. 演练时间

2026 年7月22日，上午 8:00-10:00

3. 演练地点


2号楼2楼及楼下空地

4. 应急物质

烟雾弹、灭火器、消防水带、消防枪头、警戒带、急救箱、喇叭、羊镐、开/关雨水阀门专用工具等。

5. 演练培训

为确保演练顺利、科学地进行，在演练前由环境管理工程师将演练要点、过程对参演人员进行培训。

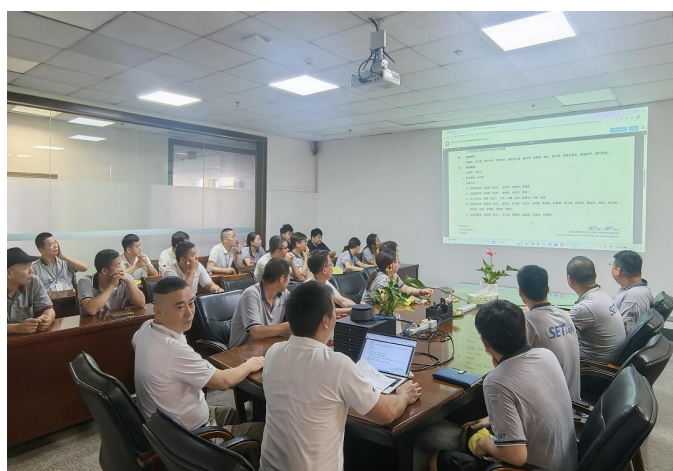

SET safe SET fuse		内部培训签到表				
培训时间		2026年7月21日 8:00-10:00		培训地点		060215会议室及2#F
培训主题		2026年火灾和突发环境事件应急演练				
No.	一级组织	签名	No.	一级组织	签名	
1	32MAN	刘超	26	31TCO	王改治	
2	34FUSE	林建团	27			
3	31FUSE	刘超	28			
4	32FUSE	刘超	29			
5	38TCO	林建团	30			
6	31FUSE	林建团	31			
7	38TCO	林建团	32			
8	TCO	刘超	33			
9	TCO	刘超	34			
10	TCO	刘超	35			
11	刘超	林建团	36			
12	刘超	林建团	37			
13	刘超	林建团	38			
14	31FUSE	林建团	39			
15	33TFMOV	林建团	40			
16	31FUSE	林建团	41			
17	31FUSE	林建团	42			
18	31FUSE	林建团	43			
19	31FUSE	林建团	44			
20	31FUSE	林建团	45			
21	31FUSE	林建团	46			
22	31FUSE	林建团	47			
23	31FUSE	林建团	48			
24	31FUSE	林建团	49			
25	31FUSE	林建团	50			

备注：该表单由人力资源保存，保存期限为5年。

ECN018810
01-HR-01-005-0004/2.3

6. 演练过程

1、MOV产品事业部污水站作业人员发现反应池及沉淀池区域着火，立即通知电工关闭污水站电源，同时拨打电话向上级主管汇报，汇报内容包括:着火时间、地点、可燃物信息等。



2、上级主管接到汇报后，立即到现场确认，并组织现场人员使用灭火器进行灭火。



6. 演练过程

3、上级发现火势太大无法灭火，立即向应急总指挥报告，同时火势较大已将沉淀池烧塌致污水流出路面。



4、总指挥接到报告立即召集应急小组携带应急物质到现场开展应急救援工作，并做如下安排：




6. 演练过程

4.1 安排信息通讯组拨打119火警进行报警、并报告翔安区生态环境局、应急管理局；



4.2 安排疏散警戒组对事故现场进行警戒，并设置隔离带，禁止无关人员进入；

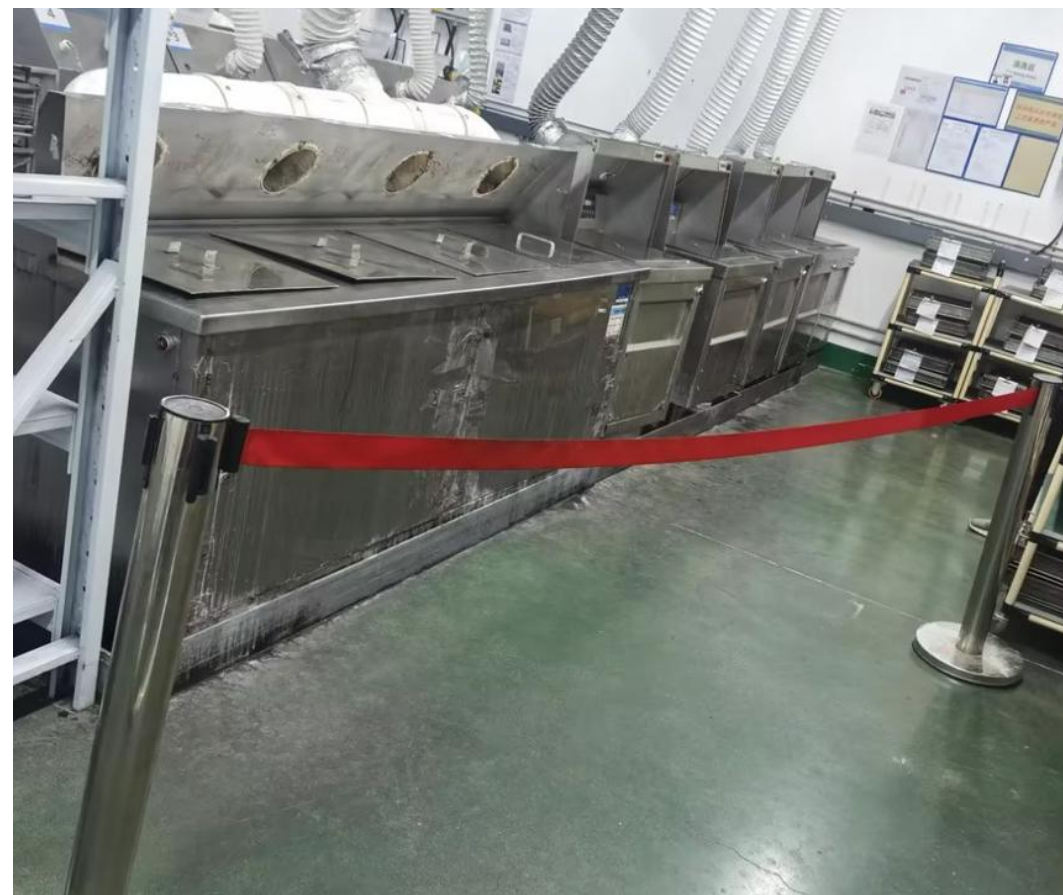

6. 演练过程

4.3 安排灭火行动、铺设消防水带用消防水对着火部位进行灭火；并由环境管理工程师现场演示水带铺设、连接。



6. 演练过程

4.4 安排环境保护组关闭雨水排放口，让废水流入事故应急池。



4.5 安排后勤保障组持应急药箱待命。



6. 演练过程

5. 经过应急小组抢险火势逐渐减弱，在消防队到场前已将大火扑灭，安排事故调查组对事故原因进行调查，并整理现场。



7.演练总结

由总指挥对本次演练进行点评：

- 1、通过本次演练，公司应急小组能够迅速地对火灾和火灾造成的突发环境事件做出响应，同时也使得应急小组的应急反应和响应能力得到了进一步的提高。
- 2、不足及改善措施：本次演练器材储备不全，后续在演练前一天提前备好演练所需器材。
- 3、总结：本次演练能够满足预案的要求。



谢谢！